[illegible]

COLUNA DE OLÍO

EXTINTOR PO QUÍMICO SECO (PQS) 12kg CLASSES A, B e C

REDEIRO DE PEDRO RAPOSO

REGULADOR DE 2ª ESTATID

TUBULAÇÃO QUE SOBRE

REDEIRO GERAL DE CORTE

QUADRO DE MEDIDORES

● = PC PONTO DE CONSUMO (PC) = 40dm

TUBULAÇÃO P/ GAS EM AÇO, COM COSTURA GALVANIZADA SCH 40

CONEXÃO EM TE COM CAP

CONEXÃO EM TE

CONEXÃO 2PO COTIVOELD

NOTAS:
DA CENTRAL DE GÁS:

- NÃO PREJUDICARÁ O ACESSO DE PEDESTRE.
- NÃO SERÁ MODIFICADO O PROJETO URBANISCO DO LOCAL.
- NÃO HAVERÁ RETIRADA DE ÁRVORES EXISTENTE OU PRÓXIMO AO LOCAL.

 ARHITECH
Consultoria e Planejamento Ltda.

ENDEREÇO:	SIA Trecho 10 Lote 05 - Guará, Brasília - DF, 70297-400
RESPONSÁVEL:	GDF
OUTRO DO PROJETO:	DIONI SHINOHARA CREA 2971/D-MS
ESP. TÉCNICO:	DIONI SHINOHARA CREA 2971/D-MS

ASS. DO PROPRIETÁRIO


ASS. DO AUTOR DO PROJETO ASS. DO CO-AUTOR DO PROJETO



APP. ON RESERVATION: 10/20/20

GEREAEP	OUTROS

[illegible]

GLP	OBJETO: PLANTA BAIXA: 1º PAVIMENTO (CHAVE B)						02/03
	CLIENTE:			DATA:	DEB:		
	CEASA - DF			MAR/2017	ESCALA: INDICADA		
D. DO PROJ.:	CLIENTE:	TIPO:	UNIDADE:	FASE:	ESP.:	FL.:	REV.:
	CEASA	EDF		PROJ. BÁSICO			R00



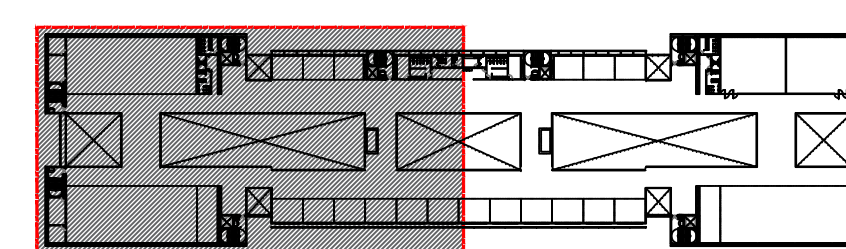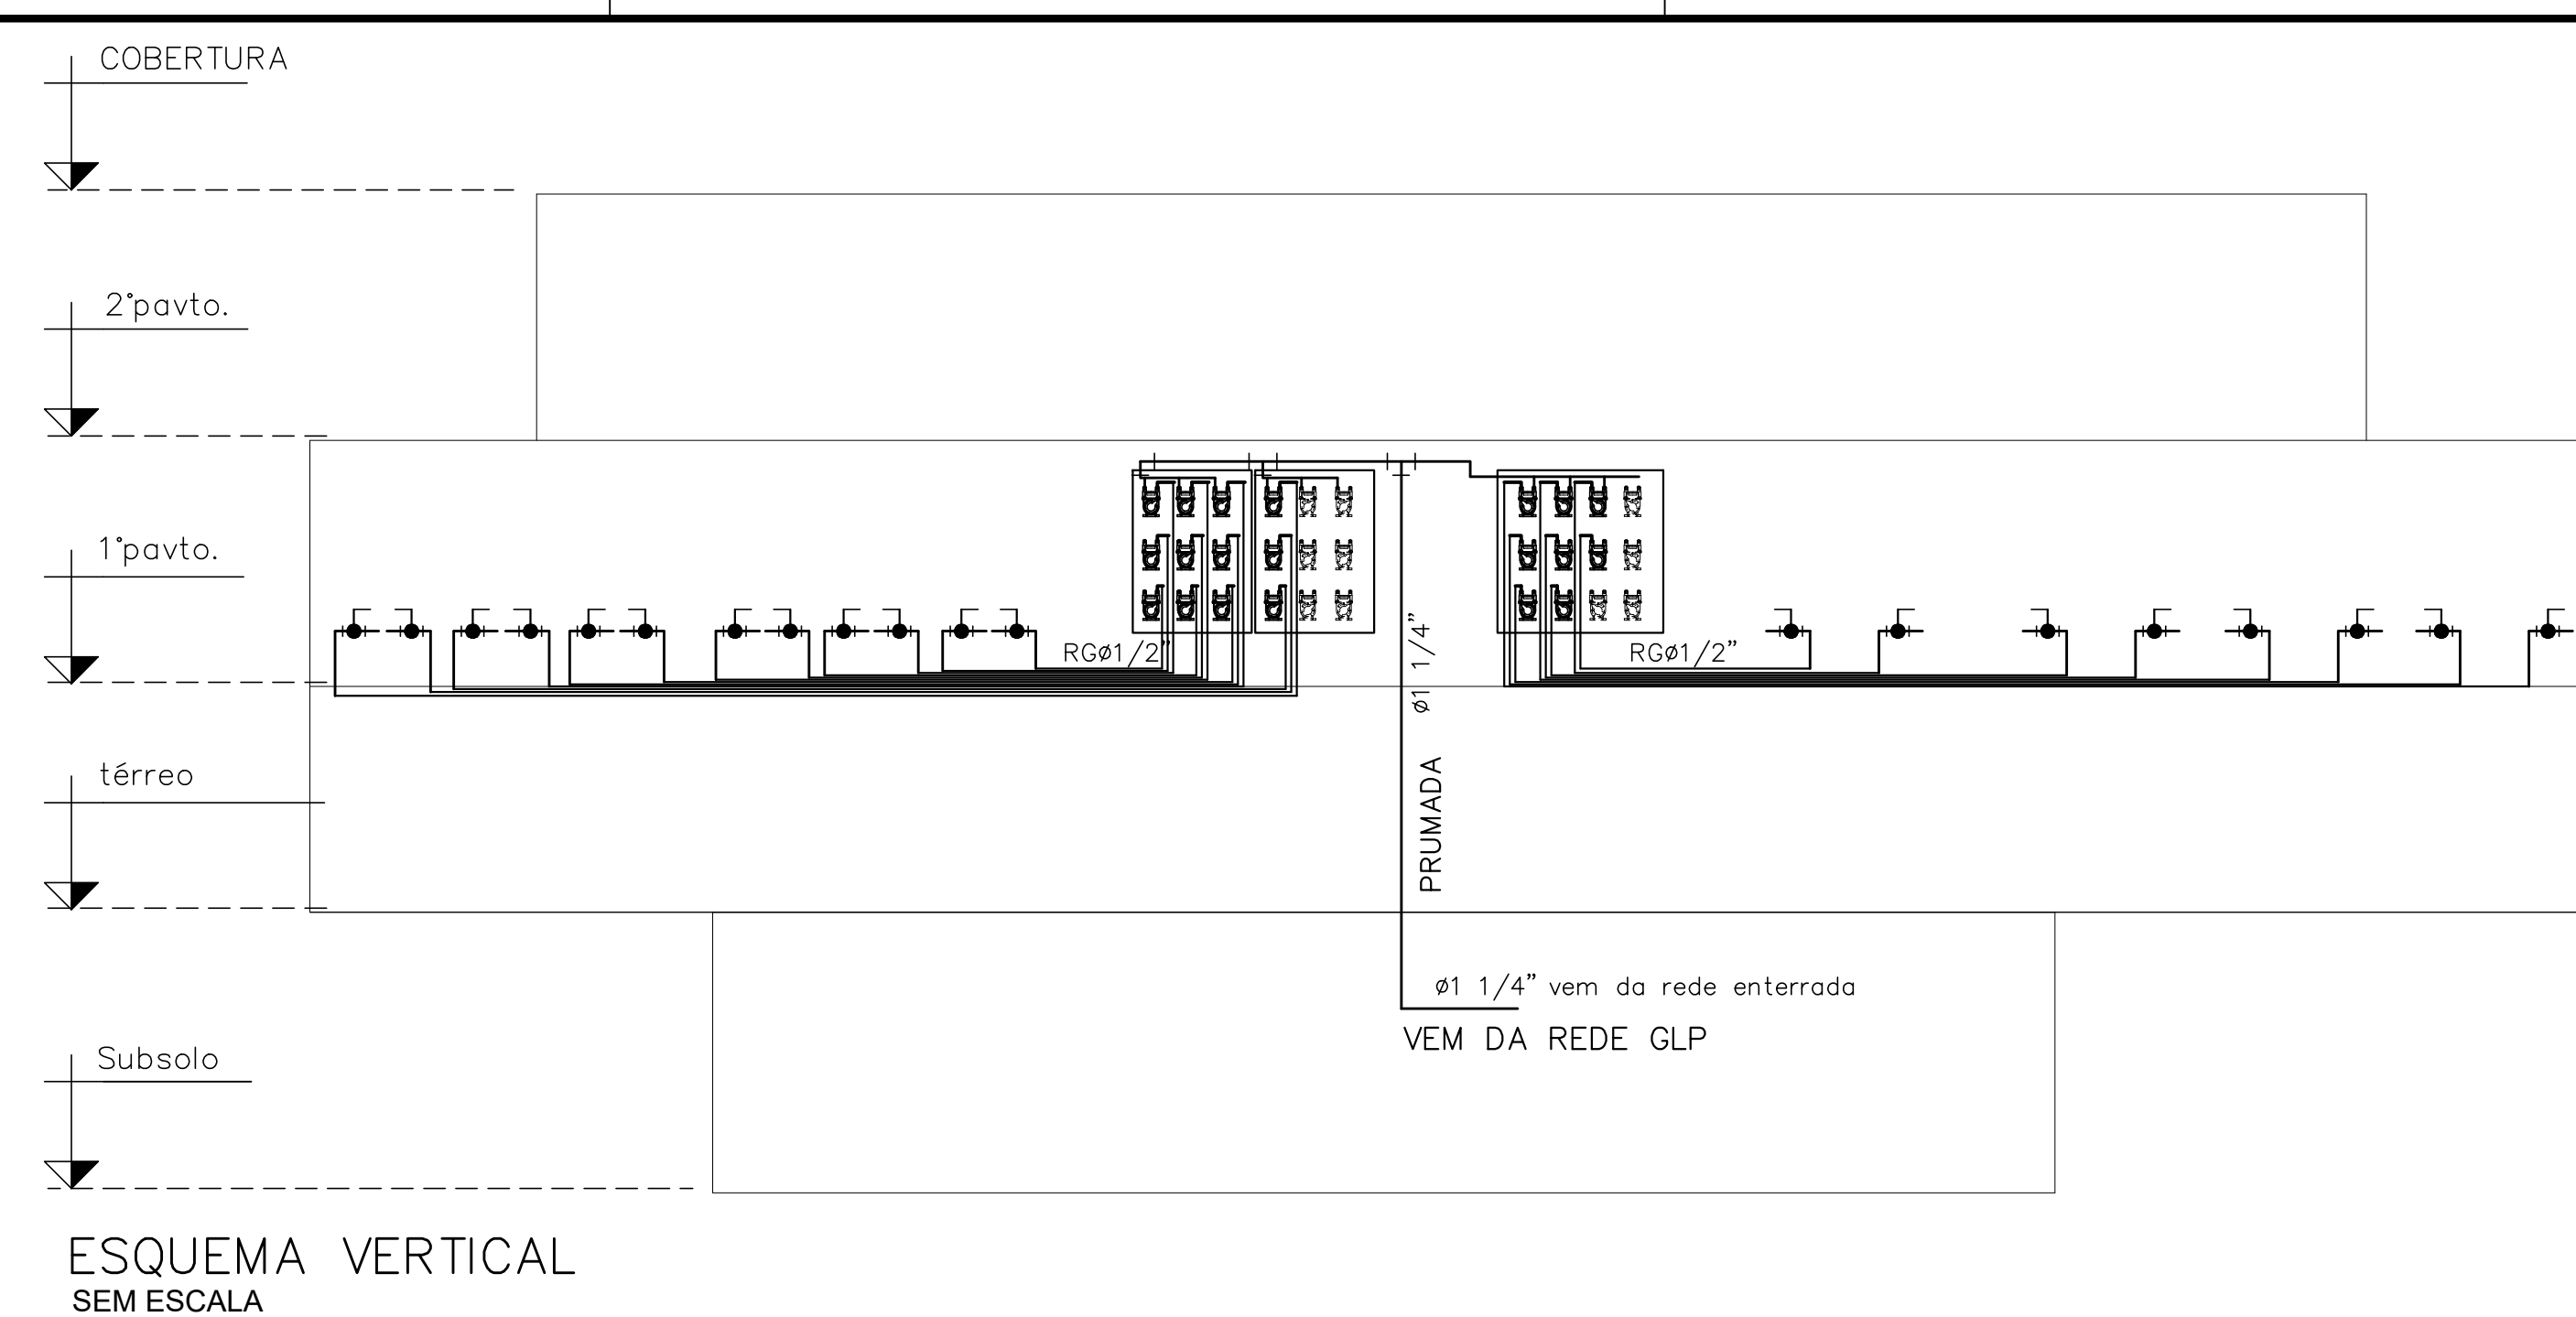


MAPA CHAVE - 1º PAVIMENTO
BLOCO A
SEM ESCALA

OBS: NORMAS PARA INSTALAÇÃO (GLP)

- [illegible]

LEGENDA DE GÁS

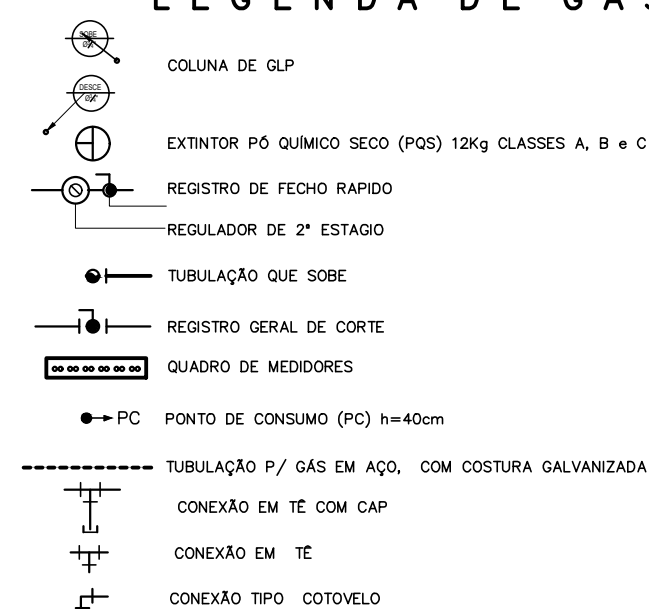

NOTAS:

DA CENTRAL DE GA

- NÃO PREJUDICAR O ACESSO DE PEDESTRE.
- NÃO SERÁ MODIFICADO O PROJETO URBANÍSTICO DO LOCAL.
- NÃO HAVERÁ RETIRADA DE ÁRVORES EXISTENTE OU PRÓXIMO AO LOCAL.

R00	EMIÇÃO INICIAL	MAR/2017	EDSON
REV	DESCRIÇÃO	DATA	DESENHO



ARCHITECH
Consultoria e Planejamento Ltda.

MERCADO CENTRAL DE BRASÍLIA

Endereço: SIA Trecho 10 Lote 05 - Guará, Brasília - DF, 70297-400

PROPRIETÁRIO: GDF

AUTOR DO PROJ.: DIONI SHINOHARA CREA 2971/D-M

RESP. TÉCNICO: DIONI SHINOHARA CREA 2871/D-M

ASSOCIATION

ANS: DO NOT DO ANY

[illegible]

ASS. DO RESPONSÁVEL TÉCNICO

GEREAEP

OUTROS	
--------	--

GRMDE

INSTALAÇÕES DE GÁS GLP

PROJETO:	DESTINAÇÃO:	INSTITUCIONAL
----------	-------------	----------------------

CONTEÚDO: PLANTA BAIXA; TÉRREO (ENTRADA GLP)

GLP PLANTA BAIXA: 1º PAVIMENTO (CHAVE A

CLIENTE:	DATA:
----------	-------

		CEASA - DF	MAR/2017
--	--	------------	----------

01/03

DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS CONFORME LEI Nº. 9.190 DE 19/02/1996