


SUBSOLO - MAPA CHAVE ESC.:1/750

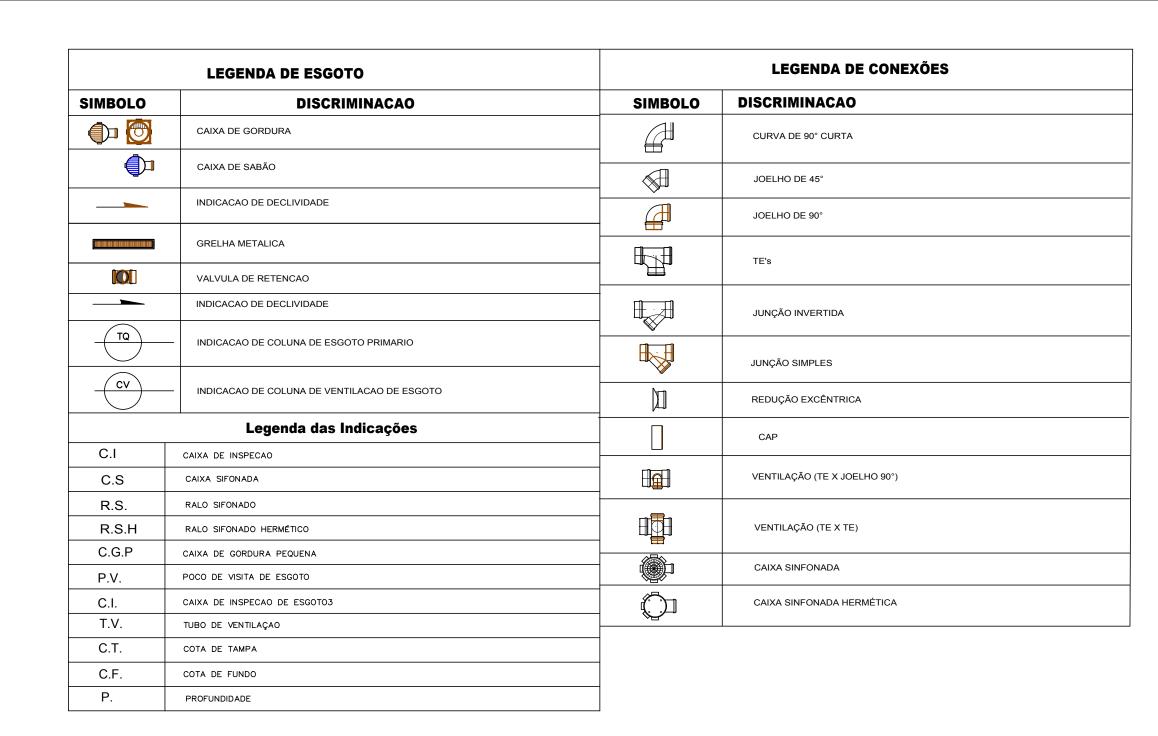

NOTAS

- TODA A TUBULAÇÃO SERÁ EM PVC TIGRE OU SIMILAR RÍGIDO COM PONTA E BOLSA; - TODA A TUBULAÇÃO É INDICADA EM MILÍMETROS;
- NÃO SERÁ ADMITIDO FAZER CONEXÕES OU CURVAS NA OBRA, SÓ SERÃO ADMITIDOS MANOBRAS DESSA NATUREZA COM CONEXÕES PRÉ-FABRICADAS;
- AS TUBULAÇÕES ENTERRADAS NO SOLO NÃO DEVEM SER COLOCADAS TENSIONADAS,
- DEVE-SE FAZER LEITO COM AREIA GROSSA OU TERRA SOLTA SEM RELEVO; - AS COLUNAS DE VENTILAÇÃO DEVERÃO ULTRAPASSAR A COBERTURA EM 40cm NO MÍNIMO;
- AS COLUNAS DE VENTILAÇÃO DEVERÃO TER DIAMETRO MÍNIMO DE Ø50mm - AS CI'S SERÃO EM ALVENARIA
- O FUNDO DAS CI'S DEVERÃO TER CANALETAS PARA DIRECIONAMENTO DE ESGOTO;

- AS TUBULAÇÕES TERÃO AS DECLIVIDADES MÍNIMAS ABAIXO, EXCETO ONDE INDICADO EM PLANTA:

- ø 40 i = 2% ø 100 i = 2%

ø 75 i = 2%

